



PILOT 52

PROJECTEURS INTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

P52.40.E.01.06

CE III F IP40

MADE IN ITALY

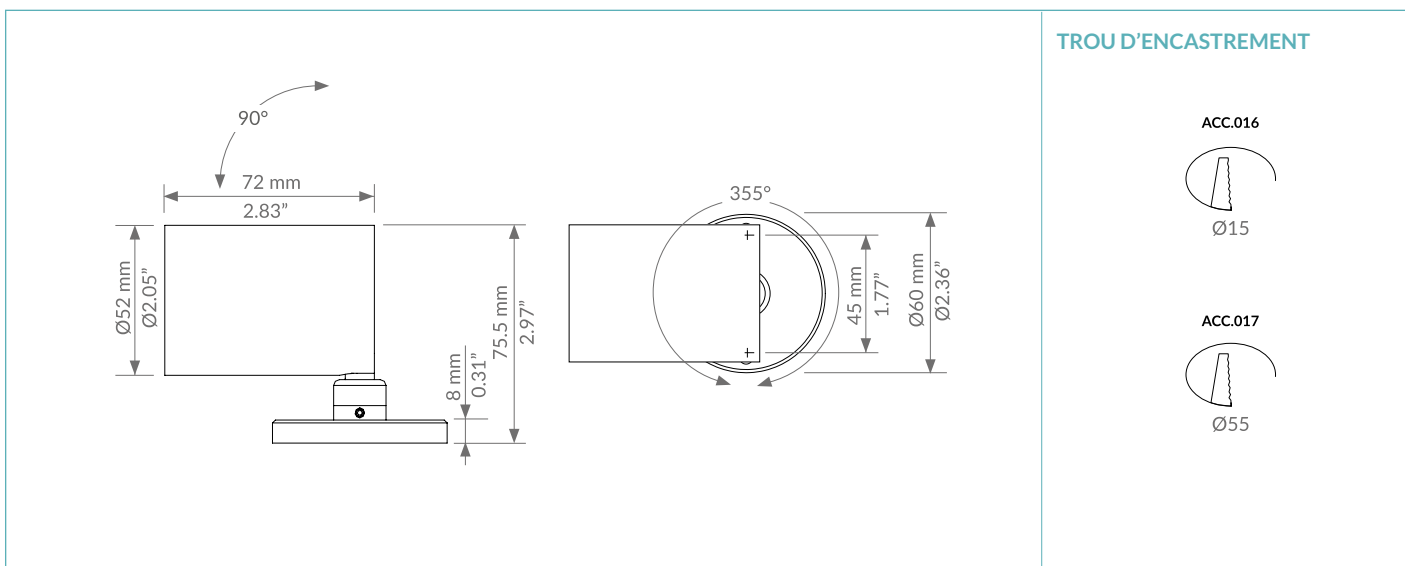
PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE P52.40.E.01.06

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
P52 = PILOT 52	40 = 4000K	E = 10°x45°	01 = Blanc RAL 9003	06 = 6W

PILOT 52

CODE P52.40.E.01.06

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	675 lm
Flux lumineux (sortant)	405 lm
Optique	10°x45°
Température de couleur	4000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Finition	Blanc RAL 9003
Installation	Surface
Poids	270

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	25cm TT20U 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	6W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP40
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/ft max
1.00/3.28	0,37/1.21		1,18/3.87		967/90
2.00/6.56	0,74/2.43		2,36/7.74		241/22
3.00/9.84	1,11/3.64		3,53/11.58		107/10
4.00/13.12	1,48/4.86		4,71/15.45		60/6
5.00/16.40	1,85/6.07		5,89/19.32		38/4




PILOT 52

CODE P52.40.E.01.06


ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.077

Base

Art. Nr.
ACC.015
Finitions
 .01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé


Grain de fixation

Art. Nr.
ACC.016
Finitions
 .01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé


Ressort de fixation

Art. Nr.
ACC.017
Finitions
 .01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé


Bras d'extension

Art. Nr.
ACC.062
Finitions
 .01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé

Longueur
 .030 = 30cm

PILOT 52

CODE P52.40.E.01.06

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	2	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	2	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	6	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	9	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	16	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	26	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	16	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE